PŁYTA ŻELBETOWA KANAŁU INSTALACYJNEGO – wyk. x3szt.
WIDOK Z GÓRY

Skala 1:25

UWAGA:
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Przyjęte zbrojenie dopasować do rzeczywistych wymiarów.

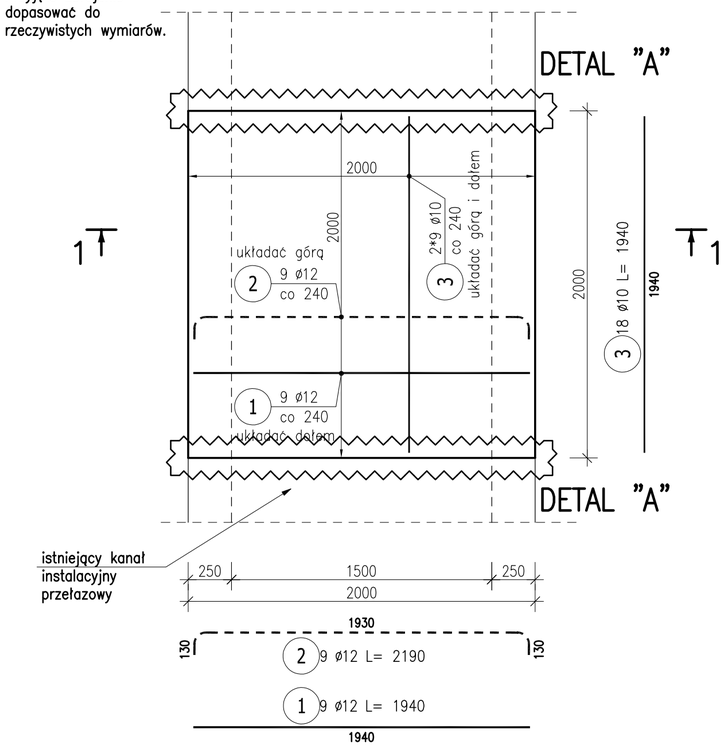

PŁYTA ŻELBETOWA KANAŁU INSTALACYJNEGO – wyk. x3szt.
PRZEKRÓJ 1–1

Skala 1:25

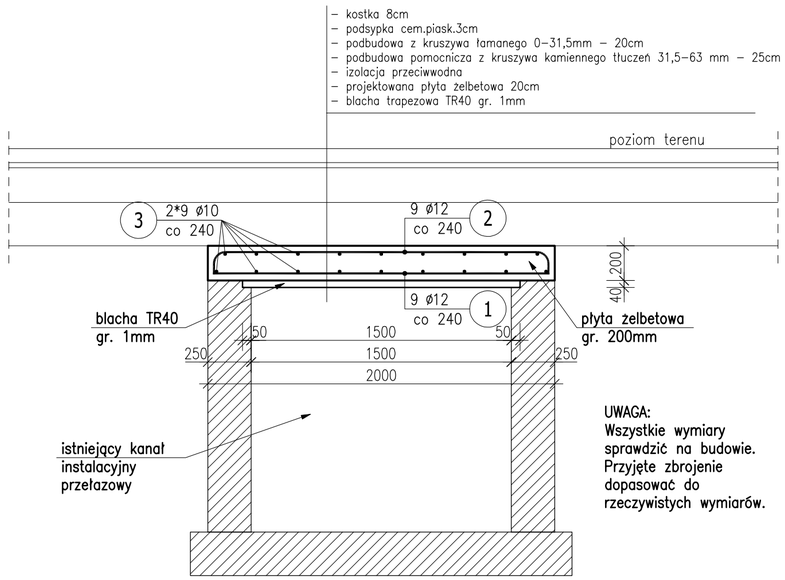

UWAGA:
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Przyjęte zbrojenie dopasować do rzeczywistych wymiarów.

DETAL "A"
POŁĄCZENIE PROJEKTOWANEJ PŁYTY ŻELBETOWEJ Z PŁYTĄ ISTNIEJĄCĄ

Skala 1:25

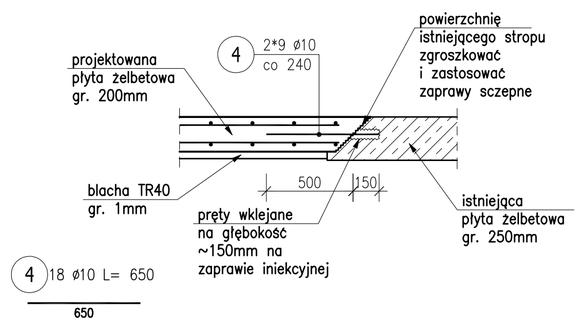

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A–IIIN ø10	A–IIIN ø12
Poz. PŁ – PŁYTA ŻELBETOWA – 3 szt.								
PŁ	1	12	1.940	9	3	27		52.38
	2	12	2.190	9	3	27		59.13
	3	10	1.940	18	3	54	104.76	
	4	10	0.650	18	3	54	35.10	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							139.86	111.51
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.617	0.888
MASA [kg]							86.29	99.02
MASA CAŁKOWITA [kg]							**185.31**	

1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

Blacha trapezowa TR40 gr.1mm 1600x2000mm x3szt.
3,2m² x3 = 9,6m²

UWAGI:
1. Wymiary podano w milimetrach.
2. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym oraz projektami branżowymi.
3. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz innymi rysunkami wykonawczymi pozostałych elementów konstrukcyjnych.
4. Wykończenie powierzchni i spadki wg rysunków architektury.
5. Izolacje kanału wg projektu architektury.
6. Wszelkie wątpliwości należy konsultować z projektantem.
7. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Przyjęte zbrojenie dopasować do rzeczywistych wymiarów.
8. Lokalizacja płyt wg projektu architektonicznego.

MATERIAŁY:
Beton konstrukcyjny: B37 [C30/37]
Stal zbrojeniowa: A–IIIN gat. B500SP EPSTAL kl.C

OTULINA:
dołem: 35mm do zewnętrznej krawędzi pręta
górą: 30mm do zewnętrznej krawędzi pręta

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. WYKORZYSTYWANIE, KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN.

INDEKS	DATA	TEMAT ZMIANY
e		
d		
c		
b		
a		

TEMAT OPRACOWANIA:
Przebudowa pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich ul. Jana Pawła II 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B; na działkach 2872/196; obręb: 0053 , jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Śląskie w ramach inwestycji pt: „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich"

INWESTOR:
Centrum Leczenia Oparzeń
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2

JEDNOSTKA AUTORSKA:
architekci
SAR Sp. z o.o.
40-081 Katowice, ul. Dąbrówki 10,
tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

PROJEKTANT:
mgr inż. Tomasz Kozielski
upr. bud. bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
NR: 325/01

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Bartosz Jankowiak
upr. bud. bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
NR: SLK/7389/PWBKb/17

WSPÓŁPRACA:
mgr inż. Anna Roman

BRANŻA:
KONSTRUKCJA

TYTUŁ RYSUNKU:
PŁYTA ŻELBETOWA KANAŁU INSTALACYJNEGO

FAZA PROJ.:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
PW	2024.08	1:25	CLO_CS-K.09