
 W wyróżnionym obwodzie należy zainstalować ochronnik przepięciowy typu 3 z akustyczną sygnalizacją zadziałania

TEMAT OPRAWOWANIA:
Przebudowa pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śl.
ul. Jana Pawła II 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B; na działce 2872/196; obręb: 0053, jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Śl. w ramach inwestycji pt. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śl.”

INWESTOR:
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela
w Siemianowicach Śląskich
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2

JEDYNOSTKA AUTORSKA:

architekci
SAR Sp. z o.o.
 40-081 Katowice, ul. Dąbrowski 10,
 tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

PROJEKTANT:
inż. Mariusz Strojny
upr. bud. bez ograniczeń do proj. i kierowania robotami
budowlanymi w specjalności inst. w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJĄCY:
inż. Tomasz Mania
upr. bud. bez ograniczeń do proj. i kierowania robotami
budowlanymi w specjalności inst. w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr: OPL/0405/P00E/08

WSPÓŁPRACA:
mgr inż. Zbigniew Stawecki


BRANŻA:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT TABLICY
SPRĘŻARKOWNI TSP

FAZA PROJ:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
PW	08.2024	-	CLO_CS-IE.2.7 Ark.1/2

RRA-TSP	-	-	-	TSP-1	...-2	...-11	...-12	...-21	...-31	...-32	...-61	...-62	...-71
19.96 / 12.0	-	-	-	7.5	7.5	0.38	0.38	0.15	0.5	0.05	3.0	0.05	-
N2XH-J 5x25 -	- -	- -	- -	YDYżo 5x6	YDYżo 5x6	YDYżo 3x2.5	YDYżo 3x2.5	YDYżo 3x2.5	YDYżo 3x2.5	YDYżo 3x2.5	NHXMH-J 5x4	YDYżo 3x1.5	- -
Zasilanie z RRA-G - - -	Sygnalizacja obecności napięcia -	Kontrola obecności napięcia (rezerwa BMS) -	Ochrona przepięciowa typ 2 -	Sprężarka nr 1 pom. B1/20A -	Sprężarka nr 2 pom. B1/20A -	Osuszacz nr 1 pom. B1/20A -	Osuszacz nr 2 pom. B1/20A -	Zawory pom. B1/20A -	Gniazdo wt. pompy skrapl. pom. B1/20A -	Gniazdo wt. pompy skrapl. klimatyzacji pom. B1/20A -	Jednostka zewn. klimatyzacji na dachu -	Jednostka wewn. klimatyzacji pom. B1/20A -	Rezerwa - -

PRZYKŁADOWY WIDOK WNĘTRZA

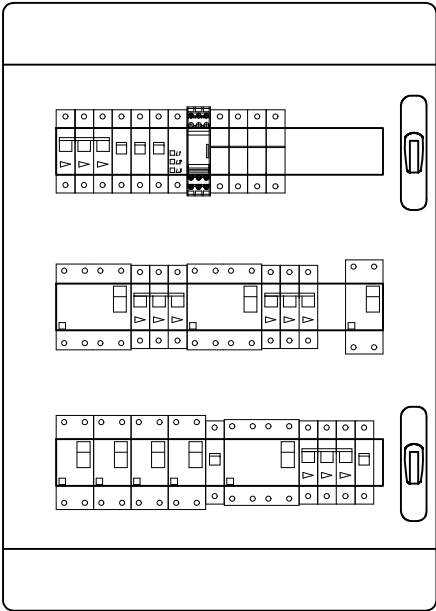

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. WYKORZYSTYWANIE, KOPIOWANIE I ROZPOWŚSZECHNIANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTĘPICA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN.

TEMAT OPRACOWANIA:
Przebudowa pomieszczeń Centralnej Sterylizacji
Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śl.
ul. Jana Pawła II 2 w przyziemiu w budynku CLO w
segmencie B; na działce 2872/196; obręb: 0053, jedn.
ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Śl. w ramach
inwestycji pt.: "Przebudowa i modernizacja pomieszczeń
Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń
im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śl."

INWESTOR:
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela
w Siemianowicach Śląskich
41-100 Siemianowice Śl., ul. Jana Pawła II 2

JEDNOSTKA AUTORSKA:

SAR Sp. z o.o.
40-051 Katowice, ul. Dąbrowski 10,
tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu


PROJEKTANT:
inż. Mariusz Strojny
upr. bud. bez ograniczeń do proj. i kierowania robotami
budowlanymi w szczególności inst. w zakresie sielc,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr. SLK/0556/PWOE/05

SPRAWDZAJĄCY:
inż. Tomasz Mania
upr. bud. bez ograniczeń do proj. i kierowania robotami
budowlanymi w szczególności inst. w zakresie sielc,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr. OPL/0405/PWOE/08

WSPÓŁPRACA:
mgr inż. Zbigniew Stawecki

BRANŻA:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT TABLICY
SPRĘŻARKOWNI TSP

FAZA PROJ.	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
PW	08.2024	-	CLO_CS-IE.2.7 Ark.2/2