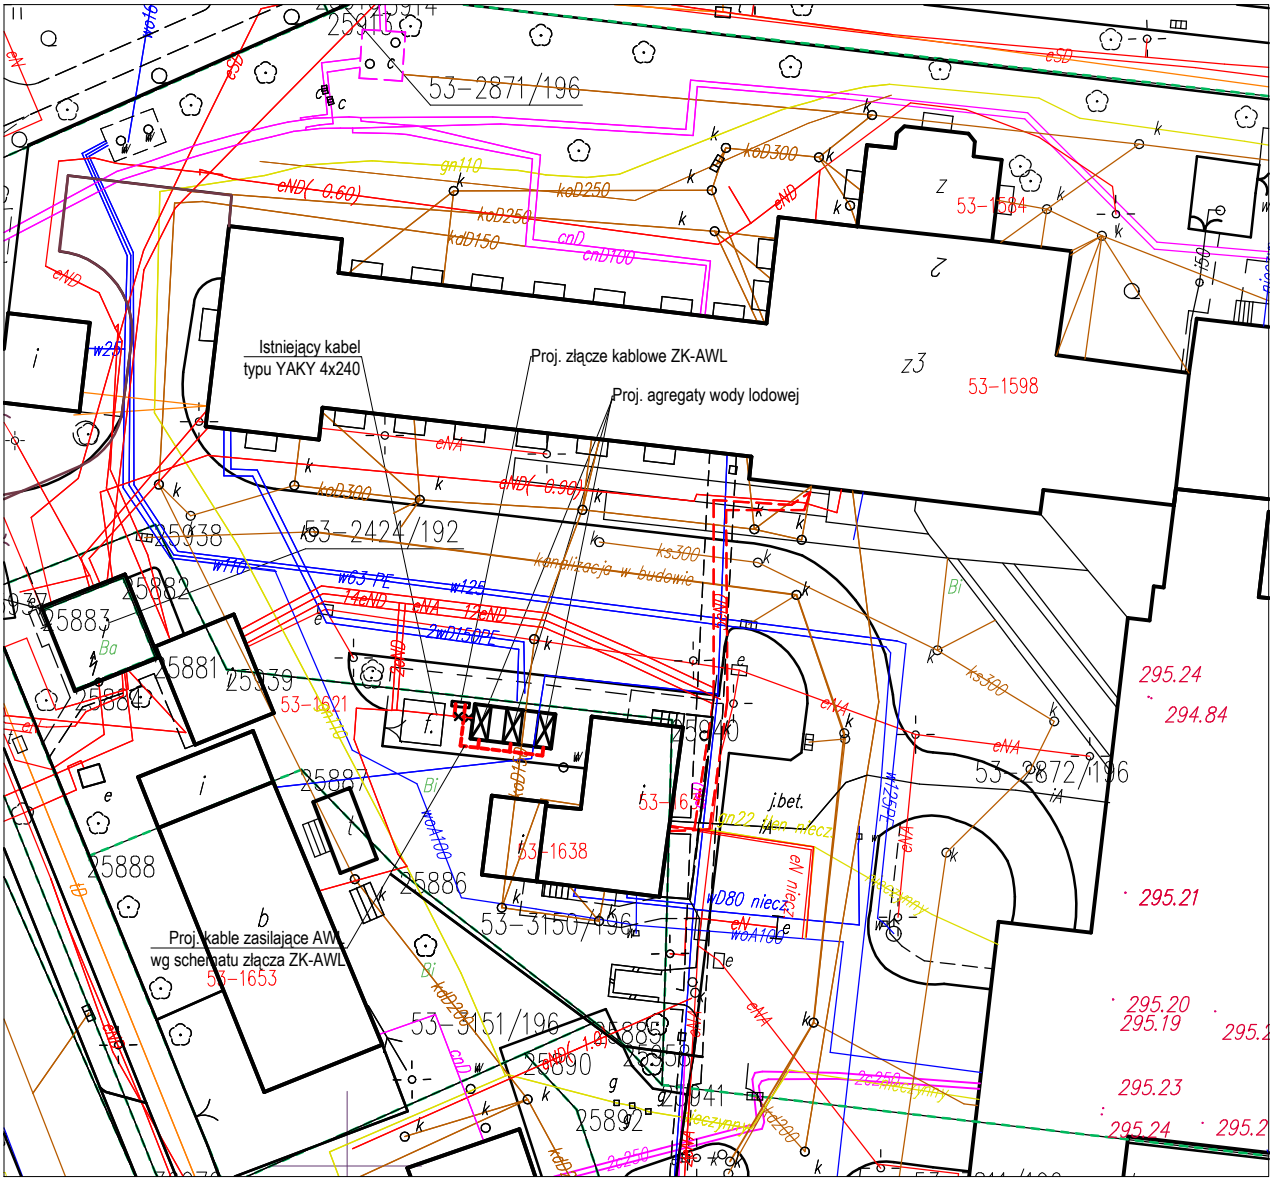

UWAGI:

1. Układ pracy instalacji: TN-S 400/230V 50Hz. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa: Samoczynne Wyłączenie Zasilania.
2. Kable w gruncie należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-00, tj. na głębokości 0.7 m w wykopie na warstwie piasku o grubości co najmniej 15cm, następnie zasypać warstwą piasku grubości nie mniejszej niż 15 cm i warstwą gruntu rodzimego. Nad kablami na wysokości 35 cm należy ułożyć niebieską folię kablową, wystającą co najmniej 5 cm poza krawędź kabli z obu stron trasy.
3. Kable wyposażyć w trwałe oznaczniki w miejscu wprowadzenia do złącza kablowego i w miejscach przyłączenia przy agregatach. Na oznacznikach umieścić trwałe i czytelne opisy zawierające następujące informacje: oznaczenie linii, napięcie i relacja linii, typ kabla, nazwa właściciela kabla, rok ułożenia kabla.
4. Dla identyfikacji istniejącego uzbrojenia terenu w rejonie wykonywanych robót należy wykonać ręczne wykopy kontrolne.
5. Dokładne miejsca podejścia kabli do skrzynek przyłączeniowych określić na roboczo wg DTR instalowanych agregatów.
6. Wykonać instalację uziemiającą złącza kablowego ZK-AWL i agregatów wody lodowej. W rejonie złącza kablowego, w odległości minimum 4m od siebie należy umieścić co najmneij 2 pionowe wbijane uziomy prętowe o długości 5m. Za pomocą taśmy StZnt 30x4 wykonać następujące połączenia: uziomów prętowych pomiędzy sobą, do szyny PE w złączu kablowym, do zacisków uziemiających obudów agregatów wody lodowej oraz konstrukcji wsporczych tych agregatów.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. WYKORZYSTYWANIE, KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN.

TEMAT OPRACOWANIA:
Przebudowa pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śl. ul. Jana Pawła II 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B; na działce 2872/196; obręb: 0053, jedn. ewid.: 247401_1 Siemianowice Śl. w ramach inwestycji pt: „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. St Sakiela w Siemianowicach Śl."

INWESTOR:
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. St. Sakiela
w Siemianowicach Śl., 41-100 Siemianowice Śl., ul. J. Pawła II 2

JEDNOSTKA AUTORSKA:
architekci
SAR Sp. z o.o.
40-009 Katowice, ul. ul. Dąbrówki 10,
tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

BRANŻA:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT:
inż. Mariusz Strojny
upr. bud. bez ograniczeń do proj. i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr: SLK/0956/PWOE/05

SPRAWDZAJĄCY:
inż. Tomasz Mania
upr. bud. bez ograniczeń do proj. i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr: OPL/0405/POOE/08

WSPÓŁPRACA:
mgr inż. Zbigniew Stawecki

TYTUŁ RYSUNKU:
PLAN ZASILANIA AGREGATÓW WODY LODOWEJ. LOKALIZACJA ZŁĄCZA KABLOWEGO ZK-AWL

FAZA PROJ:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
PW	08.2024	1:500	CLO_CS-IE.1.6