

UWAGI:

1. Układ pracy instalacji: TN-S 400/230V 50Hz.
2. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa: Samoczynne Wytęczenie Zasilania.
3. Obudowa nacienna z tworzywa PC IP65, IK08, II klasa izolacji, In=63A. Pojemność min. 54 moduły. Wymiary maks.: szer. 418mm, wys. 586mm, gł. 148mm.
4. Aparaty i przewody zaopatrzyć w czytelne i trwałe szyldy opisowe.
5. Przewody wprowadzić od góry obudowy.

W wyróżnionym obwodzie należy zainstalować ochronnik przepięciowy typu 3 z akustyczną sygnalizacją zadziałania

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. WYKORZYSTYWANIE, KOPIOWANIE I ROZPOWISZCZANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTĘPCA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN.

TEMAT OPRACOWANIA:

Przebudowa pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śl. ul. Jana Pawła II 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B; na działce 2872/196; obręb: 0053, jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Śl. w ramach inwestycji pt.: "Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śl."

INWESTOR:
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
41-100 Siemianowice Śl. ul. Jana Pawła II 2

JEDNOSTKA AUTORSKA:

SAR Sp. z o.o.
40-051 Katowice, ul. Dąbrowski 10,
tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

PROJEKTANT:

inż. Mariusz Strojny
upr. bud. bez ograniczeń do proj. i kierowania robotami budowlanymi w szczególności inst. w zakresie siel. instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr: SLK/0058/PW/OE/05

SPRAWDZAJĄCY:

inż. Tomasz Mania
upr. bud. bez ograniczeń do proj. i kierowania robotami budowlanymi w szczególności inst. w zakresie siel. instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr: OPL/0405/PW/OE/08

WSPÓŁPRACUJĄCY:

mgr inż. Zbigniew Stawecki

BRANŻA:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TYTUŁ RYSUNKU:


SCHEMAT TABLICY HVAC TWCS

FAZA PROJ. DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PW 08.2024 - CLO_CS-IE.2.8 Ark. 1/2

RRA-TWCS	-	-	-	TWCS-1	...-2	...-21	...-21	...-31	...-41	...-91
13.7 / 13.0	-	-	-	5.0	3.0	0.05	0.05	ok. 5.0	0.02	0.6
N2XH-J 5x16	-	-	-	YDYżo 5x2.5	NHXMH-J 5x2.5	YDYżo 3x2.5	NHXMH-J 3x2.5	YDYżo 5x6	NHXMH-J 3x1.5	NHXMH-J 3x1.5
Zasilanie z RRA-G	Sygnalizacja obecności napięcia	Kontrola obecności napięcia (rezerwa BMS)	Ochrona przeciwprzepięciowa typ 2	Centrala went. N1W1 pom. B1/23	Centrala went. N2W2 pom. B1/19	Pompa przy centrali N1W1 pom. B1/23	Pompa przy centrali N2W2 pom. B1/19	Stacja uzdatniania wody pom. B1/18	Zawór elektromagn. presostat pom. B1/18	Nagrzewnica kanałowa pom. B1/23

PRZYKŁADOWY WIDOK WNĘTRZA

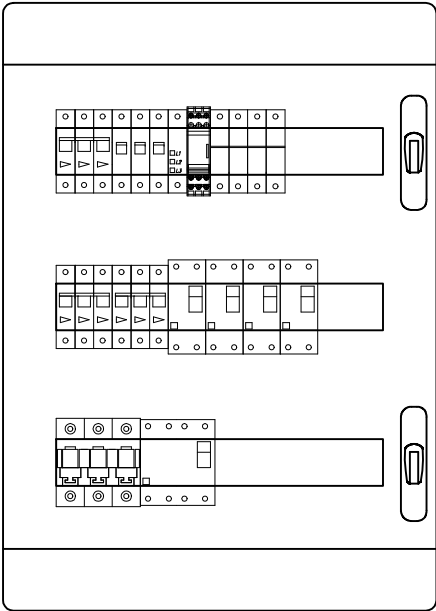

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. WYKORZYSTYWANIE, KOPIOWANIE I ROZPOWŚSZECHNIANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTĘPCA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN.

TEMAT OPRACOWANIA:
Przebudowa pomieszczeń Centralnej Sterylizacji
Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śl.
ul. Jana Pawła II 2 w przyziemiu w budynku CLO w
segmencie B; na działce 2872/196; obręb: 0053, jedn.
ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Śl. w ramach
inwestycji pt.: "Przebudowa i modernizacja pomieszczeń
Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń
im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śl."

INWESTOR:
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela
w Siemianowicach Śląskich
41-100 Siemianowice Śl., ul. Jana Pawła II 2

JEDNOSTKA AUTORSKA:

SAR Sp. z o.o.
40-051 Katowice, ul. Dąbrowski 10,
tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu


PROJEKTANT:
inż. Mariusz Strojny
upr. bud. bez ograniczeń do proj. i kierowania robotami
budowlanymi w szczególności inst. w zakresie sielc,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr: SLK/0556/PW/OE/05

SPRAWDZAJĄCY:
inż. Tomasz Mania
upr. bud. bez ograniczeń do proj. i kierowania robotami
budowlanymi w szczególności inst. w zakresie sielc,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr: OPL/0405/PWOE/08

WSPÓŁPRACA:
mgr inż. Zbigniew Stawecki

BRANŻA:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT TABLICY
HVAC TWCS

FAZA PROJ.	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
PW	08.2024	-	CLO_CS-IE.2.8 Ark.2/2