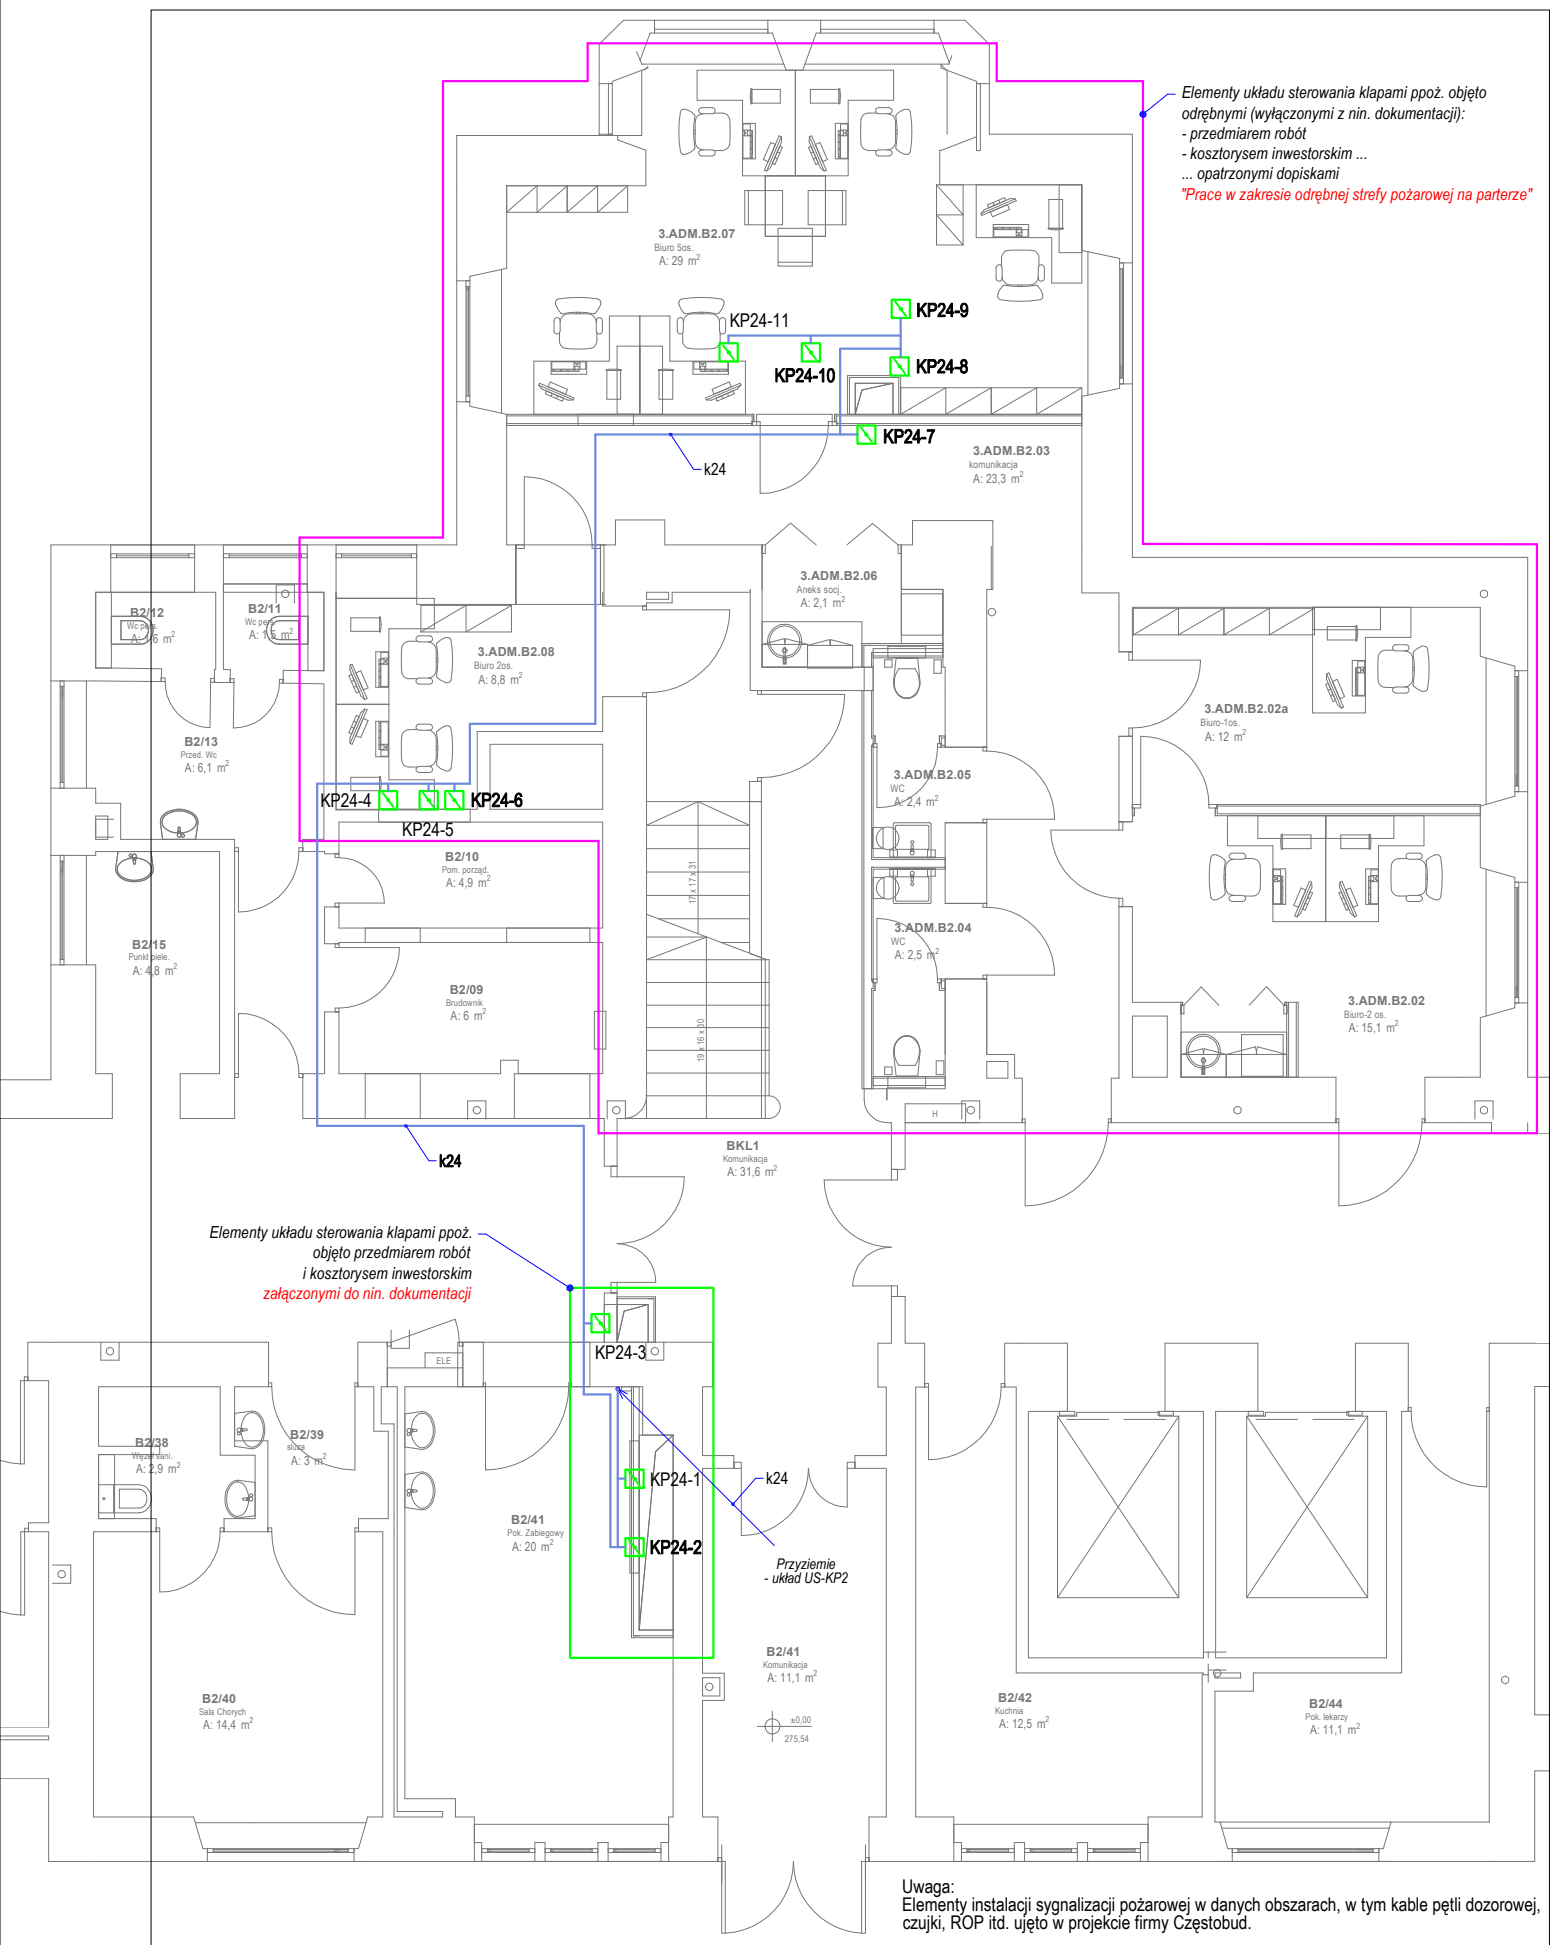

Uwaga:
Elementy instalacji sygnalizacji pożarowej w danych obszarach, w tym kable pętli dozorowej, czujki, ROP itd. ujęto w projekcie firmy Częstobud.

BRANŻA:
INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

TEMAT OPRACOWANIA:
Przebudowa pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich ul. Jana Pawła II 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B; na działkach 2872/196; obręb: 0053, jedn. ewid.: 247401_1 Siemianowice Śl. w ramach inwestycji pt: „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich"

INWESTOR:
Centrum Leczenia Oparzeń
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Jana Pawła II 2

JEDNOSTKA AUTORSKA:
SAR Sp. z o.o.
40-081 Katowice, ul. Dąbrówki 10
tel./fax: 032 253 67 00
e-mail: sar@sar-katowice.eu

PROJEKTANT:
inż. Mariusz Strojny
SLK/0956/PWOE/05
mgr inż. Grzegorz Grygierczyk
D-919/04

GŁÓWNY PROJEKTANT:
mgr inż. arch Jarosław Mańka
171/98

TYTUŁ RYSUNKU:
INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
Plan instalacji - parter
Układ sterowania klapami ppoż.

REWIZJA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
-	PW	2024	1:100	CLO_CS-IESP 5.13