


Schemat układu sterowania klapami ppoż.

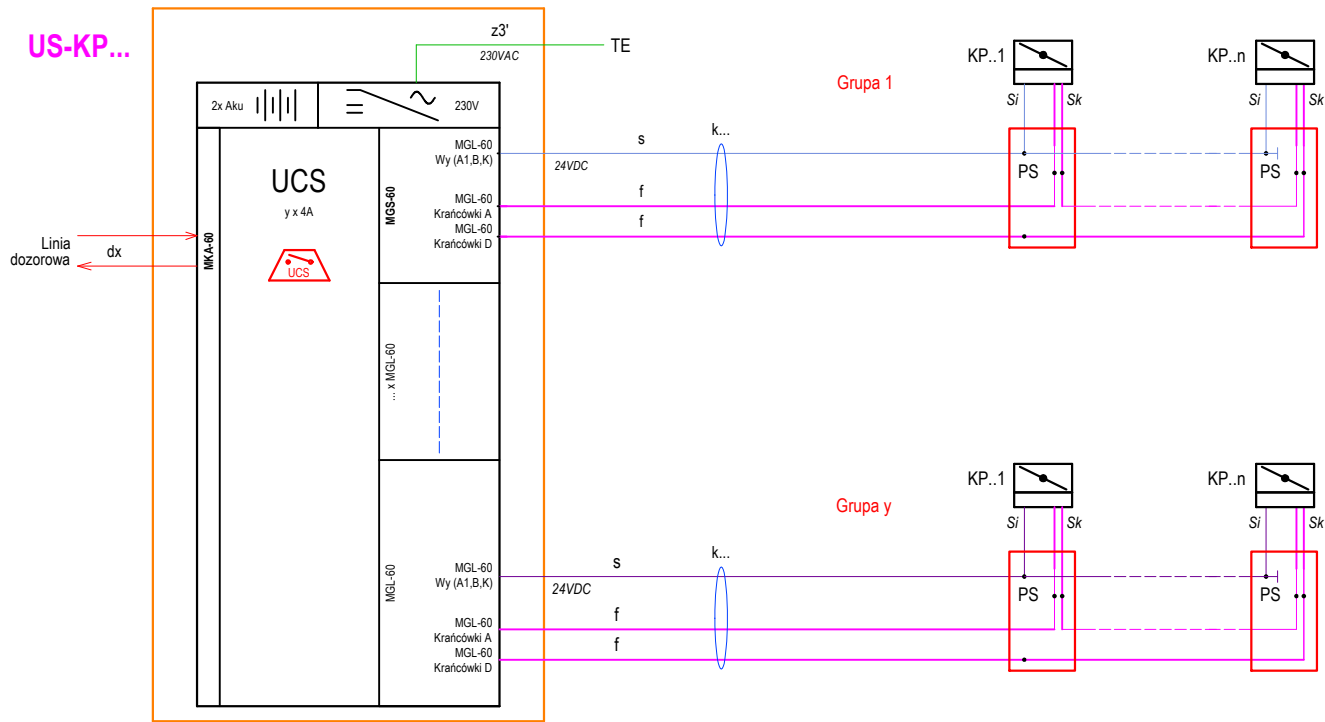

Wykaz układów sterowania klapami ppoż.

Lokalizacja centrali sterującej	Symbol układu wg planu instalacji	Odmiana centrali sterującej (y= liczba grup klap)	Ilość klap ppoż. n	Numer obwodu	Lokalizacja klap ppoż. (kondygnacja)	Uwagi
B1/23 . Klimatyzatoria	US-KP1	2x 4A (2)	5	11	Przyziemie	Kable i puszki (PS) ujęto w przedmiarze robót (PR) i kosztorysie inwestorskim (KI) załączonym do niniejszej dokumentacji
			8	12		
B1/19. Wentylatorownia	US-KP2	4x 4A (4)	4	21		
			5	22		
			4	23		
			3	24	Parter	Kable i puszki (PS) ujęto w odrębnym PR oraz KI
			8			

Legenda:

UCS uniwersalna centrala sterująca, w tym moduł komunikacji adresowalnej
Aku akumulator 12V 9Ah
PS certyfikowana puszka przyłączeniowa E90 z listwą ceramiczną 9x4mm²

Urządzenia ujęte w innych projektach:


KP... klapa ppoż. z siłownikiem elektrycznym 24VDC ze sprężyną powrotną z krańcówkami ("otwarta/zamknięta") - ujęta w PW branży wentylacyjnej:
Si = kabel przyłączeniowy zasilania siłownika (wyposażenie fabryczne),
Sk = kabel przyłączeniowy krańcówek
TE istniejąca tablica bezpiecznikowa ujęta w projekcie branży elektrycznej
z3' obwód zasilania ujęty w projekcie branży elektrycznej

Pozostałe oznaczenia - wg rys. 5.1

UWAGA:

- Montaż urządzeń wykonać wg DTR producentów aktualnych w okresie realizacji inwestycji.
- W przypadku zastosowania siłowników klap ppoż. wyposażonych w listwy zaciskowe (zamiast kabli przyłączeniowych) kable instalacyjne s i f można podłączyć na te listwy bez pośrednictwa puszek PS.

Schemat podłączenia do centrali UCS przełączników krańcowych siłowników w grupie

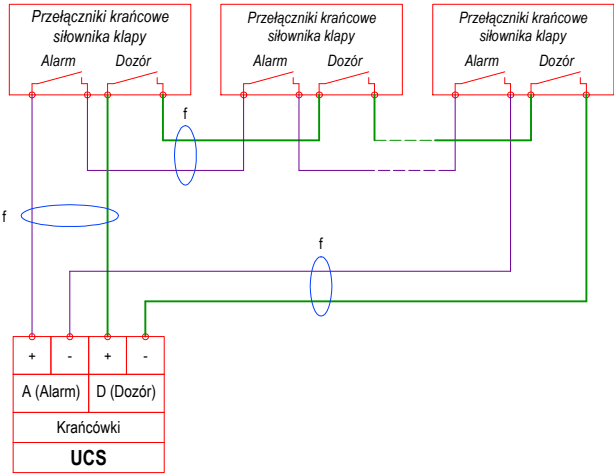

BRANŻA: INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE	INWESTOR: Centrum Leczenia Oparzeń 41-100 Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 2	PROJEKTANT: inż. Mariusz Strojny SLK/0956/PWOE/05 mgr inż. Grzegorz Grygierczyk D-919/04	TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Schemat układu sterowania klapami ppoż. US-KP...
TEMAT OPRACOWANIA: Przebudowa pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich ul. Jana Pawła II 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B; na działkach 2872/196; obręb: 0053, jedn. ewid.: 247401_1 Siemianowice Śl. w ramach inwestycji pt. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich”	JEDNOSTKA AUTORSKA: SAR Sp. z o.o. 40-081 Katowice, ul. Dąbrówki 10 tel./fax: 032 253 67 00 e-mail: sar@sar-katowice.eu	GLÓWNY PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jarosław Mańka 171/98	REWIZJA: - STADIUM: PW DATA: 2024 SKALA: - NR RYSUNKU: CLO_CS-IESP 5.6